

"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации г. Новочебоксарск
_____ О.В. Чепрасова

_____ 2017 г.


"УТВЕР"

И.о. Директора филиала
"Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

_____ А.Г. Тимофеев

_____ 2017 г.

Отопительный график температур 150/70 °С "со срезкой" 115 °С
с качественным регулированием отпуска тепловой энергии
для системы теплоснабжения г. Новочебоксарска от Новочебоксарской ТЭЦ-3
филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"
на отопительный сезон 2017-2018 г.г.

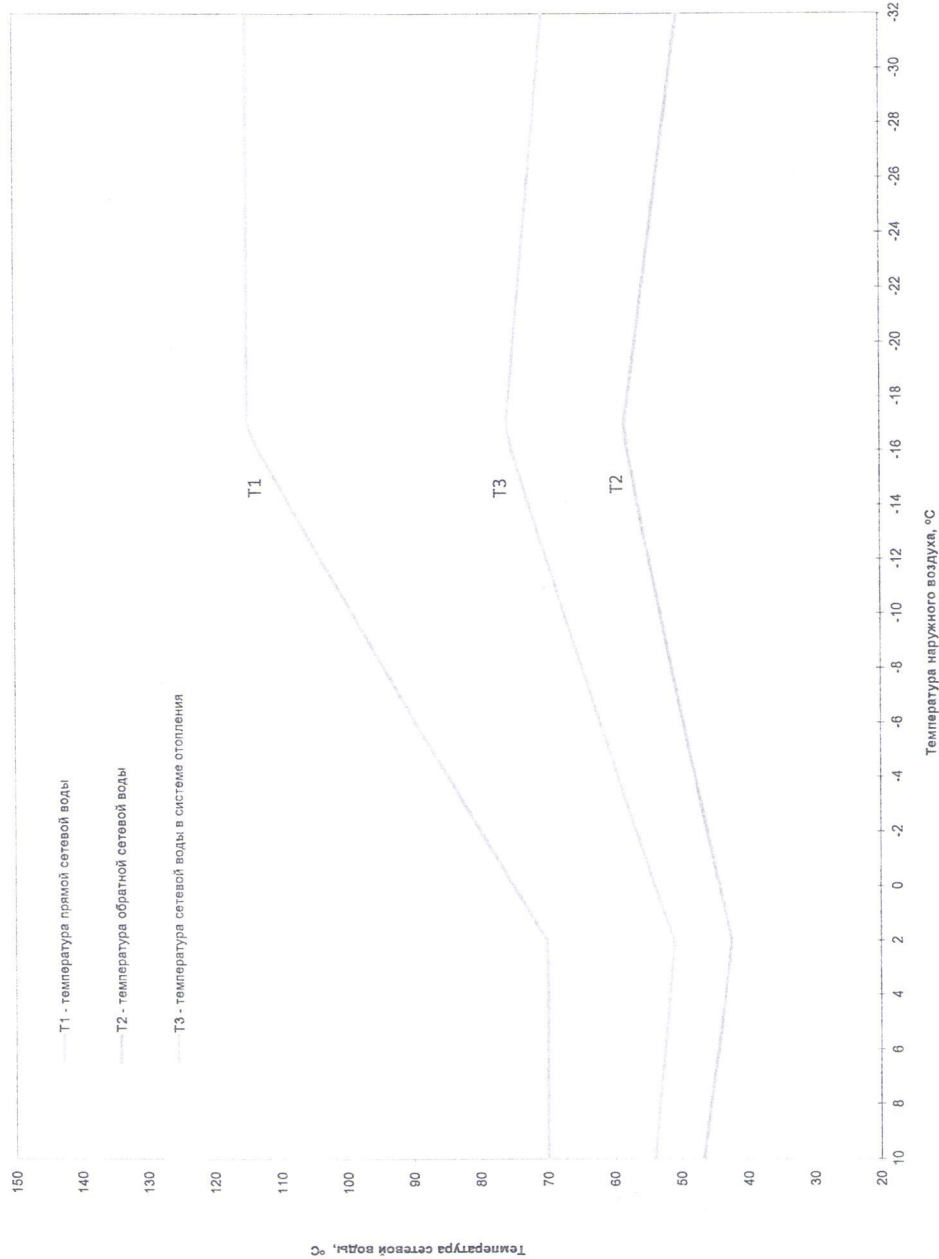

Заместитель главного инженера филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

М.В. Каплунов